


QUADRO SALA PORZIONAMENTO PASTI

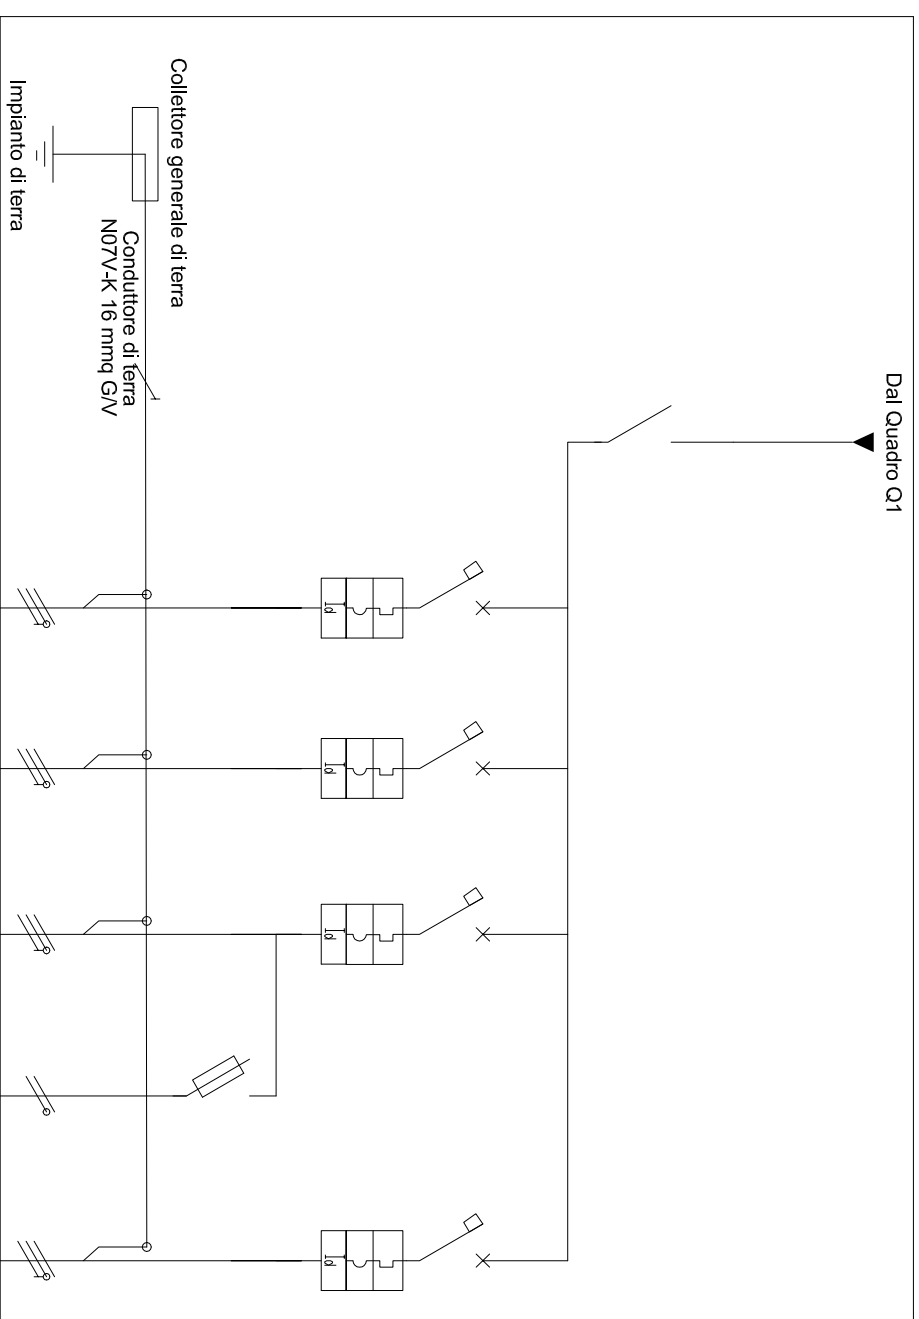

RIFERIMENTO	UTENZE		APPARECCHI		CAVI		Note
	Servizio e/o denominazione Corrente di impiego [A]	Interruttore: n. di poli x corrente nominale In [A]	Inn relè differenziale [A]	Caratteristica di intervento Potere di interruzione [kA]	Formazione (n. x mm) Tipo di cavo Portata massima [A]	l _z Tipo materiale isolante K ² S ² [A ² s]	
1	Interr. Generale Forzion. Pasti ≤ 32	4 X 32	-		4 X 6 + PE N07V-K	PVC 476,100	-----
2	Linea F.M. Prese CEI 400V ≤ 16	4 X 16	0,03	6	4 X 2,5 + PE N07V-K	PVC 82,656	-----
3	Linea F.M. e Prese CEI 230V ≤ 16	2 X 16	0,03	6	2 X 2,5 + PE N07V-K	PVC 82,656	-----
4	Linea illuminazione porzion. pasti ≤ 10	2 X 10	0,03	6	2 X 1,5 + PE N07V-K	PVC 29,756	-----
5	Linea illumin. Emergenza ≤ 10	2 X 10	0,03	6	2 X 1,5 + PE N07V-K	PVC 29,756	-----
6	Riserva ≤ 10	2 X 10	/	6	2 X 1,5 + PE N07V-K	PVC 29,756	-----

Quadro Sala Porzionamento
Pasti